



AB 295

Laboratoria Badawcze

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

e-mail: bl@ctm.gdynia.pl

Egz. nr 3

ŚWIADECTWO Z BADAŃ NR DPL/003/362/24

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Generator Ozonu typu DAWID 4J gen. IV

Gdynia, Marzec 2025

Otrzymują:

- 1) Egz. nr 1, Egz. nr 2: ECS Piotr Paruszewski.
- 2) Egz. nr 3: Laboratoria Badawcze OBR CTM S. A.

1. Nazwa i adres zamawiającego:	ECS Piotr Paruszewski Bierzów 47, 63-507 Kobyla Góra
2. Miejsce badania:	Na stanowisku badawczym w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia

3. Opis, stan i identyfikacja obiektu badań:	
3.1. Nazwa obiektu badań:	Generator Ozonu typu DAWID 4J gen. IV
3.2. Numer fabryczny obiektu badań:	DPL/10-10-2024/003 (numer nadany przez laboratorium)
3.3. Producent:	ECS Piotr Paruszewski
3.4. Stan obiektu:	Nowy, do badań
3.5. Ukompletowanie:	Wg Tab. 3.5.1
3.6. Informacje dodatkowe o urządzeniu	Brak



Fot. 3.5.1 Obiekt badań

Tab. 3.5.1 Ukompletowanie obiektu badań

Lp.	Nazwa obiektu / Nazwa elementów składowych	Typ	Nr fabryczny
1.	Generator Ozonu	DAWID 4J gen. IV	DPL/10-10-2024/003 (numer nadany przez laboratorium)

3.7. Wyposażenie dodatkowe (niepodlegające badaniom):

n/d

4. Data przyjęcia obiektu do badania:

09.10.2024

5. Numer i nazwa instrukcji/specyfikacji technicznej/procedury badawczej/normy:

- **PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04** – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych;
- **PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych
- **PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
- **PN-EN 55016-2-1:2014-09** Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych
- **PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12** Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych
- **PN-EN 55016-2-1:2014-09/AC:2020-11** Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń przewodzonych
- **PN-EN 55016-2-3:2017-06** Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych
- **PN-EN 55016-2-3:2017-06/A1:2020-01** Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych

6. Zakres oraz wyniki badań:

Wg Tab. 6.1

Tab. 6.1 Zakres oraz wyniki badań

Lp.	Nazwa badania	Wymaganie wg	Metoda badania wg	Wynik badania	Akredytacja
1.	Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej	PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04	PN-EN IEC 61000-4-3: 2021-06	Pozytywny * p. 8.1	AB295
2.	Pomiar poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych, 150kHz ÷ 30 MHz	PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12	PN-EN 55016-2-1: 2014-09 PN-EN 55016-2-1: 2014-09/A1:2017-12 PN-EN 55016-2-1: 2014-09/AC:2020-11	Pozytywny * p. 8.2	AB295
3.	Pomiar poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych, 30 MHz ÷ 6 GHz	PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12	PN-EN 55016-2-3: 2017-06 PN-EN 55016-2-3: 2017-06/A1:2020-01	Pozytywny * p. 8.3	AB295

* Zgodnie z zasadą podejmowania decyzji opisaną w p. 7

7. Metoda sprawdzenia urządzenia w trakcie i po badaniach, opis poprawnej pracy oraz zasada podejmowania decyzji**Opis działania:**

Po podłączeniu zasilania, uruchomieniu urządzenia włącznikiem oraz nastawieniu czasu pokrętką minutnika. Z ozonatora powinien zacząć wydobywać się ozon. Wytwarzaniu ozonu towarzyszy charakterystyczny dźwięk.

Wynik uznaje się za pozytywny, jeśli urządzenie spełnia oczekiwane kryterium.

Wynik uznaje się za negatywny, jeśli urządzenie nie spełnia oczekiwanego kryterium.

Kryterium oceny A: Urządzenie powinno pracować zgodnie z przeznaczeniem podczas i po zakończeniu badań. Nie dopuszcza się żadnego pogorszenia działania lub utraty funkcji.

Kryterium oceny B: Dopuszczalna jest chwilowa utrata funkcji pod warunkiem jej samoistnego odtworzenia się.

Kryterium oceny C: Dopuszczalna jest chwilowa utrata funkcji pod warunkiem jej samoistnego odtworzenia się lub możliwości jej odtworzenia za pomocą operowania elementami regulacyjnymi.

Dane podane przez kupującego mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

8. Opis badań/karty badań**8.1. Badanie odporności na pole elektromagnetyczne (80MHz ÷ 6GHz)****8.1.1. Data wykonania badań:** 16.10.2024, 17.10.2024**8.1.2. Szczegółowy zakres i parametry badań:** Wg Tab. 8.1.1**Tab. 8.1.1 Szczegółowy zakres i parametry badań**

Lp.	Parametry badań		Wymagane kryterium	Uwagi
1.	Zakres częstotliwości	80MHz – 1000MHz	A	Narażenie w polu anteny logarytmiczno-periodycznej. Metoda badań wg: PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
	Krok zmiany częstotliwości	1%		
	Poziom zaburzenia	10V/m		
	Modulacja	80% AM 1kHz		
	Czas narażenia	3 sekundy na każdej częstotliwości		
2.	Zakres częstotliwości	1400MHz – 6000MHz	A	Narażenie w polu anteny logarytmiczno-periodycznej. Metoda badań wg: PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
	Krok zmiany częstotliwości	1%		
	Poziom zaburzenia	3V/m		
	Modulacja	80% AM 1kHz		
	Czas narażenia	3 sekundy na każdej częstotliwości		


8.1.3. Spis aparatury i materiały odniesienia: Wg Tab. 8.1.2**Tab. 8.1.2 Spis aparatury i materiały odniesienia**

Lp.	Nazwa, typ	Numer fabryczny/ inwentarzowy
1.	Generator sygnałowy Anritsu typ MG3694C	210703
2.	Wzmacniacz mocy AR typ 2500A225A	0357135
3.	Wzmacniacz mocy AR typ 500W1000CM3	0358589
4.	Power amplifier AR type 500S1G6C	0360946
5.	Antena Log Periodic Schwarzbeck typ STLP 9129	00209
6.	Antenna Log Periodic AR typ ATT700M8G	0360946
7.	Miernik mocy AR typ PM2003	582612
8.	Miernik mocy AR typ PM2003	582613
9.	Sonda miernika mocy AR typ PH2000A	582886
10.	Sonda miernika mocy AR typ PH2000A	582885

Lp.	Nazwa, typ	Numer fabryczny/ inwentarzowy
11.	Sonda miernika mocy AR typ PH2010	582710
12.	Sonda miernika mocy AR typ PH2010	582709
13.	Sprzęgacz kierunkowy AR typ DC2035A	0358593
14.	Sprzęgacz kierunkowy AR typ DC6180A	0358211
15.	Sprzęgacz kierunkowy AR typ DC7230A	0358864
16.	Miernik natężenia pola PMM typ 8053B	262WL71011
17.	Sonda do miernika natężenia pola PMM typ EP408	000WX81009
18.	Kable typ N i 7-16 DIN	-
19.	Urządzenie przełączające AR typ SCP2000	0359117
20.	Sonda pola elektromagnetycznego AR typ FL7040	0359455
21.	Układ sterujący sondą pola elektromagnetycznego AR typ I7000	0359012
22.	Układ sterujący sondą pola elektromagnetycznego AR typ I7000	0359073
23.	Analizator pola elektromagnetycznego AR typ FM7004AM1	0359297
24.	Miernik temperatury i wilgotności TESTO typ 623	39600775/912
25.	Komora ekranowana typ SAC-10	P30055
26.	Komputer Dell P106F	-
27.	Oprogramowanie EMCWARE 6.0	-
28.	Taśma miernicza 5m COVAL	M01

8.1.4. Szczegółowy opis badań

Stanowisko pomiarowe zostało ustawione zgodnie z normą PN-EN 61000-4-3:2021-06. Podczas badania urządzenie zostało uruchomione zgodnie z opisem w pkt. 7. Urządzenie narażano przy pomocy anteny logarymiczno-periodycznej. Badanie zostało przeprowadzone dla czterech pozycji położenia z badań.

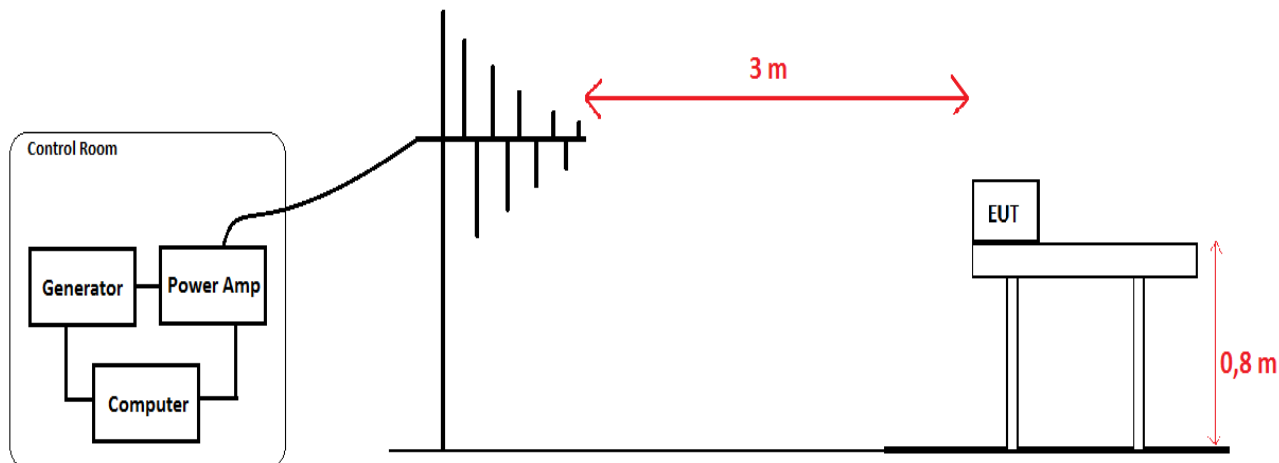

Rys. 8.1.1 Schemat blokowy stanowiska do badań odporności na pole elektromagnetyczne (80MHz ÷ 6GHz)

8.1.5. Szczegółowe wyniki badań

Tab. 8.1.3 Wyniki badania

Lp.	Parametry badań		Kryterium wymagane	Kryterium osiągnięte
1.	Zakres częstotliwości	80MHz – 1000MHz	A	A
	Krok zmiany częstotliwości	1%		
	Poziom zaburzenia	10V/m		
	Modulacja	80% AM 1kHz		
	Czas narażenia	3 sekundy na każdej częstotliwości		
2.	Zakres częstotliwości	1400MHz – 6000MHz	A	A
	Krok zmiany częstotliwości	1%		
	Poziom zaburzenia	3V/m		
	Modulacja	80% AM 1kHz		
	Czas narażenia	3 sekundy na każdej częstotliwości		

Tab. 8.1.4 Szczegółowe wyniki badań

<i>Lp.</i>	<i>Wynik badania</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Kryterium oceny A Spełnia wymaganie* PN-EN 61000-6-2:2019-04	Metoda badań wg: PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
*) normalne działanie w granicach wymagań technicznych oznacza, że (lub zgodnie z opisem w pkt. 7)		

8.1.6. Stwierdzenie dotyczące niepewności pomiaru:	Wg Tab. 8.1.5
---	---------------

W Tab. 8.1.5 podano wartości niepewności pomiarów, które stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Tab. 8.1.5 Szacowana niepewność pomiaru

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj pomiaru</i>	<i>Szacowana niepewność pomiaru</i>	
1.	Odporność na narażenia promieniowane, pole elektromagnetyczne (80MHz – 6GHz)	80MHz -100 MHz	14,0%
		100 MHz -1 GHz	19,9%
		1 GHz- 6 GHz	19,9%

8.1.7. Warunki środowiskowe:	Wg Tab. 8.1.6
-------------------------------------	---------------

Tab. 8.1.6 Warunki środowiskowe podczas badań

<i>Termin wykonania badań</i>	<i>Wilgotność względna [%]</i>	<i>Temperatura [°C]</i>	<i>Natężenie pola elektromagnetycznego [V/m]</i>
16.10.2024	38,0	22,1	<1
17.10.2024	33,0	22,2	<1

8.1.8. Inne istotne informacje

-brak;

8.2. Pomiar poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych na przewodach zasilających w zakresie częstotliwości 150 kHz ÷ 30 MHz

8.2.1. Data wykonania badań: 10.10.2024

8.2.2. Szczegółowy zakres i parametry badań: Wg Tab. 8.2.1

Tab. 8.2.1 Szczegółowy zakres i parametry badań

<i>Lp.</i>	<i>Parametry badań</i>		<i>Uwagi</i>	
1.	Zakres częstotliwości	150kHz-30MHz		
	Detektor	Wartość Quasi-peak		
	Limit	150kHz ÷ 500kHz	79dB(μV)	Metoda badań wg: PN-EN 55016-2-1:2014-09 PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12 PN-EN 55016-2-1:2014-09/AC:2020-11
		500kHz ÷ 30MHz	73dB(μV)	
2.	Detektor	Wartość średnia (Average)		
	Limit	150kHz ÷ 500kHz	66dB(μV)	
		500kHz ÷ 30MHz	60dB(μV)	


8.2.3. Spis aparatury i materiały odniesienia: Wg Tab. 8.2.2

Tab. 8.2.2 Spis aparatury i materiały odniesienia


<i>Lp.</i>	<i>Nazwa, typ</i>	<i>Numer fabryczny/ inwentarzowy</i>
1.	Sieć sztuczna 3-fazowa ENV432	101671
2.	Platforma serująca Rhode&Schwarz typu OSP230	101849
3.	Odbiornik pomiarowy Rhode&Schwarz typu ESW44	103109
4.	Miernik natężenia pola PMM typu 8053B	262WL71011
5.	Sonda do miernika natężenia pola PMM typu EP408	000WX81009
6.	Switch LAN	-
7.	Kable koncentryczne typu	-
8.	Komputer PC	2IV4HCOSF4WC
9.	Oprogramowanie ELECTRA wersja 4.60.1	-
10.	Komora SAC-10	P30055
11.	Miernik temperatury i wilgotności TESTO 623	39600775/912

8.2.4. Szczegółowy opis badań

Stanowisko pomiarowe zostało ustawione zgodnie z normą PN-EN 55016-2-1:2014-09+A1 :2017-12+AC:2020-11 Rys. 1. Widok stanowiska pokazuje fotografia 1. Badanie wykonano dla zasilania 230 VAC. Podczas badania urządzenie zostało włączone oraz została uruchomiona procedura testowa zgodnie z opisem w pkt.7.

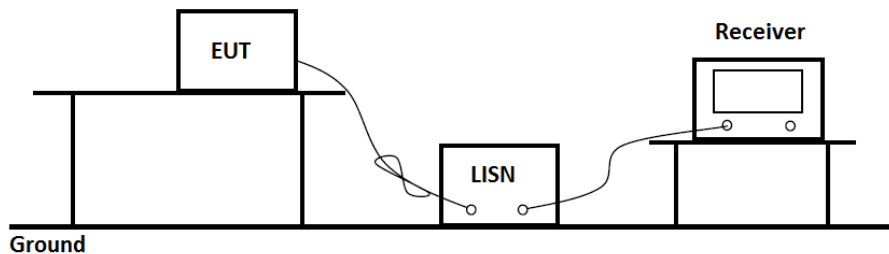


Rys. 8.2.1 Schemat blokowy stanowiska do pomiaru poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych na przewodach zasilających w zakresie częstotliwości 150 kHz ÷ 30 MHz

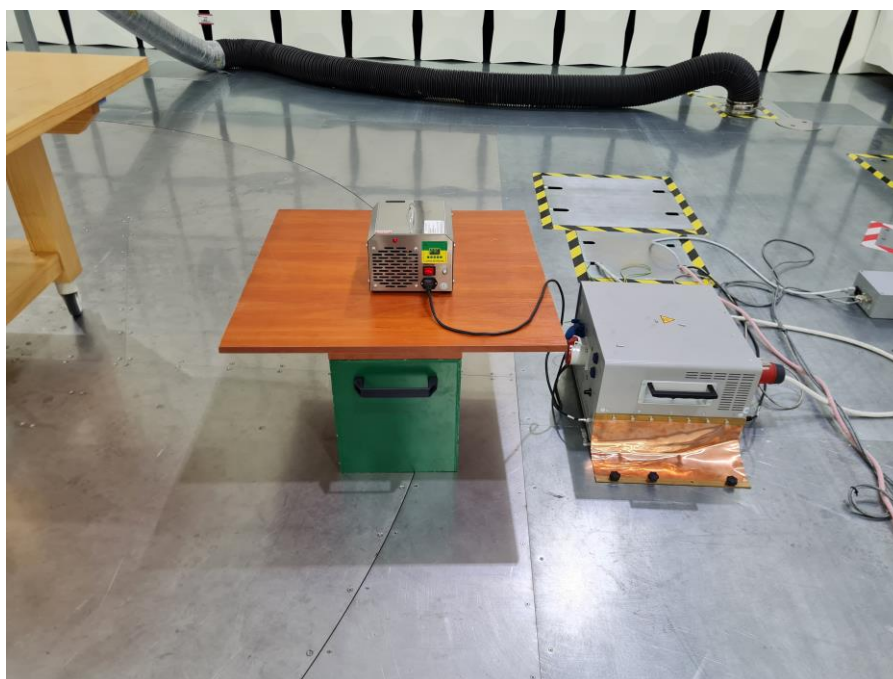


Fot. 8.2.1 Stanowisko badań

8.2.5. Szczegółowe wyniki badań

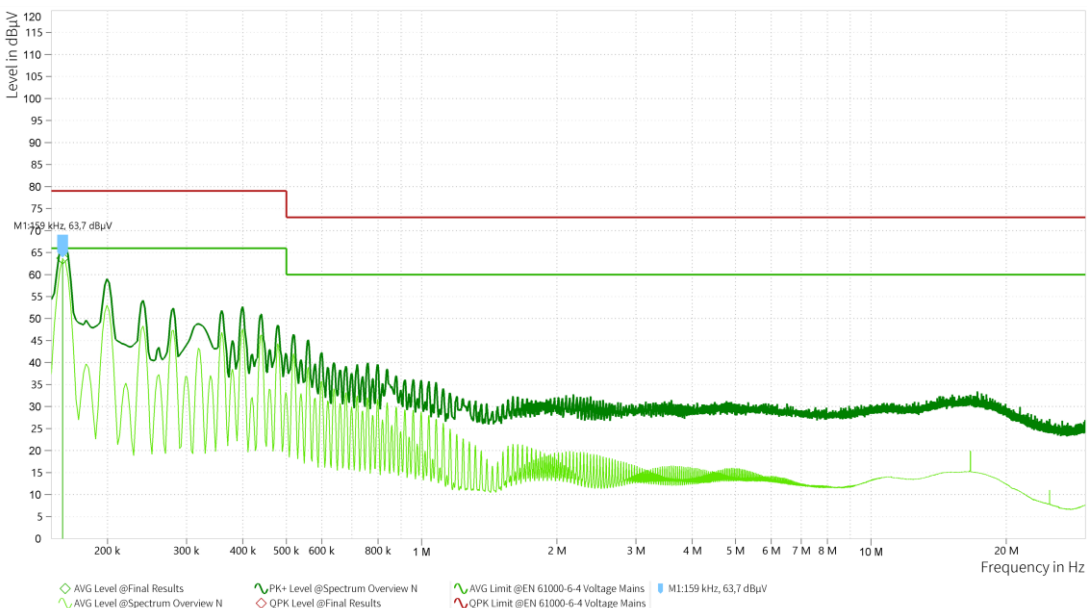

Rg	Frequency [MHz]	QPK Level [dBµV]	QPK Limit [dBµV]	QPK Margin [dB]	AVG Level [dBµV]	AVG Limit [dBµV]	AVG Margin [dB]	Correction [dB]	Line	Meas. BW [kHz]	Meas. Time [ms]	Time of Meas.	Source
1	0,159				63,70	66,00	2,30	10,33	N	9,000	3 000,000	09:27:32	Critical Points

Rys. 8.2.1 Pomiar poziomu emisji przewodzonych w zakresie częstotliwości 150kHz ÷ 30MHz, linia N

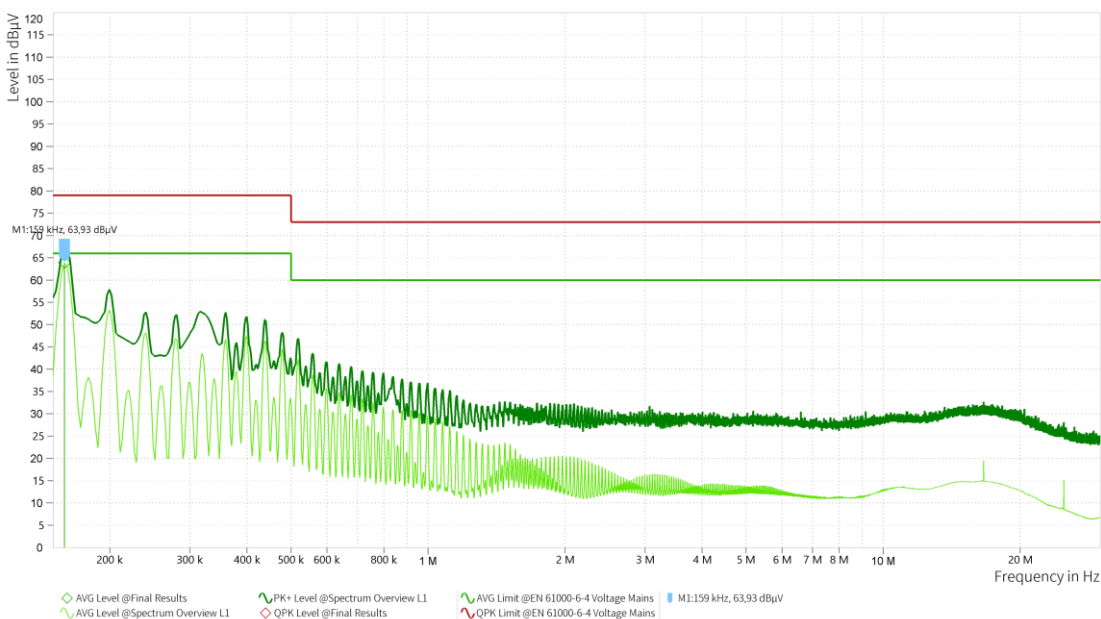

Rg	Frequency [MHz]	QPK Level [dBµV]	QPK Limit [dBµV]	QPK Margin [dB]	AVG Level [dBµV]	AVG Limit [dBµV]	AVG Margin [dB]	Correction [dB]	Line	Meas. BW [kHz]	Meas. Time [ms]	Time of Meas.	Source
1	0,159				63,93	66,00	2,07	10,32	L1	9,000	3 000,000	09:30:08	Critical Points

Rys. 8.2.3 Pomiar poziomu emisji przewodzonych w zakresie częstotliwości 150kHz ÷ 30MHz, linia L

Tab. 8.2.3 Szczegółowe wyniki badań

<i>Lp.</i>	<i>Wynik badania</i>	<i>Uwagi</i>
1.	<p>Pozytywny</p> <p>Spełnia wymagania*</p> <p>PN-EN 61000-6-4:2019-12</p>	<p>Metoda badań wg:</p> <p>PN-EN 55016-2-1:2014-09</p> <p>PN-EN 55016-2-1:2014-09/A1:2017-12</p> <p>PN-EN 55016-2-1:2014-09/AC:2020-11</p>
*) normalne działanie w granicach wymagań technicznych oznacza, że (lub zgodnie z opisem w pkt. 7)		

8.2.6. Stwierdzenie dotyczące niepewności pomiaru:	Wg Tab. 8.2.4
---	---------------

W Tab. 8.2.4 podano wartości niepewności pomiarów, które stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Tab. 8.2.4 Szacowana niepewność pomiaru

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj pomiaru</i>	<i>Szacowana niepewność pomiaru</i>
1.	Pomiar poziomu emisji przewodzonej w zakresie częstotliwości od 150kHz do 30MHz	3,8 dB

8.2.7. Warunki środowiskowe:	Wg Tab. 8.2.5
-------------------------------------	---------------

Tab. 8.2.5 Warunki środowiskowe podczas badań

<i>Termin wykonania badań</i>	<i>Wilgotność względna [%]</i>	<i>Temperatura [°C]</i>	<i>Natężenie pola elektromagnetycznego [V/m]</i>
10.10.2024	50,0	23,0	<1

8.2.8. Inne istotne informacje

-brak;

8.3.Pomiar poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości 30 MHz ÷ 6 GHz
8.3.1.Data wykonania badań: 10.10.2024, 11.10.2024

8.3.2.Szczegółowy zakres i parametry badań: Wg Tab. 8.3.1

Tab. 8.3.1 Szczegółowy zakres i parametry badań

Lp.	Parametry badań		Uwagi	
1.	Zakres częstotliwości	30MHz-1000MHz		Wymaganie wg: PN-EN 61000-6-4:2019-12 Metoda pomiaru wg: PN-EN 55016-2-3:2017-06 PN-EN 55016-2-3:2017-06/A1:2020-01
		Wartość Quasi-peak		
		30MHz ÷ 230MHz	40 dB μ V/m	
		230MHz ÷ 1000MHz	47 dB μ V/m	
2.	Zakres częstotliwości	1000MHz_6000MHz		
		Wartość Peak		
		1000MHz ÷ 3000MHz	76dB μ V/m	
		3000MHz ÷ 6000MHz	80dB μ V/m	
		1000MHz_6000MHz		
		Wartość Average		
		1000MHz ÷ 3000MHz	56dB μ V/m	
		3000MHz ÷ 6000MHz	60dB μ V/m	


8.3.3.Spis aparatury i materiały odniesienia: Wg Tab. 8.3.2

Tab. 8.3.2 Spis aparatury i materiały odniesienia

Lp.	Nazwa, typ	Numer fabryczny/ inwentarzowy
1.	Antena VULB 9162	00529
2.	Przedwzmacniacz BLMA 0118-1M	2213894B
3.	Platforma sterująca Rohde&Schwarz typu OSP230	101849
4.	Odbiornik pomiarowy Rohde&Schwarz typu ESW44	103109
5.	LAN Switch	-
6.	Kable koncentryczne typu CC5 oraz CC1	-
7.	Komputer PC	2IV4HCOSF4WC
8.	Oprogramowanie ELECTRA wersja 4.60.1	-
9.	Komora SAC-10	P30055
10.	Miernik natężenia pola PMM typu 8053B	262WL71011
11.	Sonda do miernika natężenia pola PMM typu EP408	000WX81009
12.	Miernik temperatury i wilgotności TESTO 623	39600775/912


8.3.4. Szczegółowy opis badań

Stanowisko pomiarowe zostało ustawione zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 55032:2015-09+A11:2020-07+A1:2021-05 Podczas badania urządzenie zostało włączone oraz została uruchomiona procedura testowa zgodnie z punktem 7.

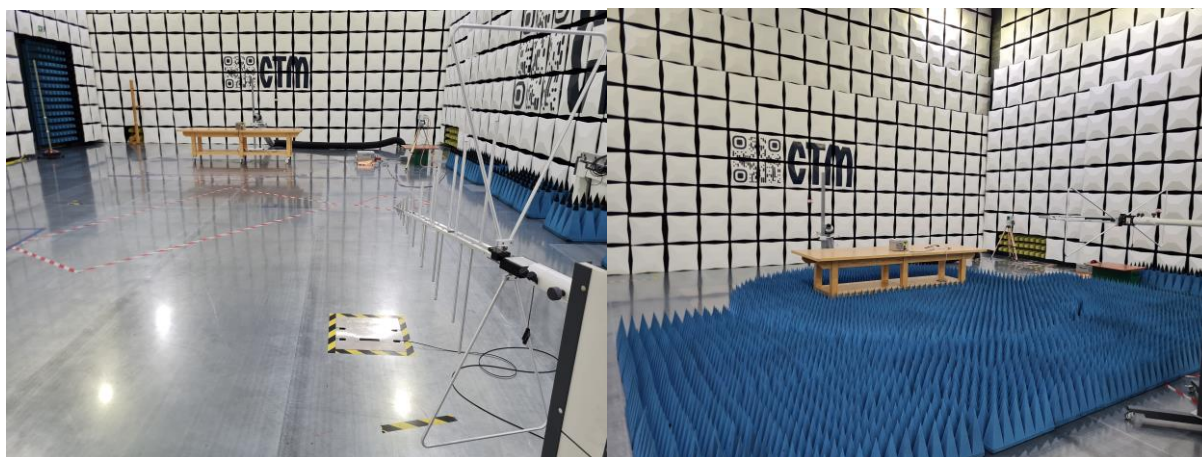

Fot. 8.3.1 Stanowisko badań


8.3.5. Szczegółowe wyniki badań

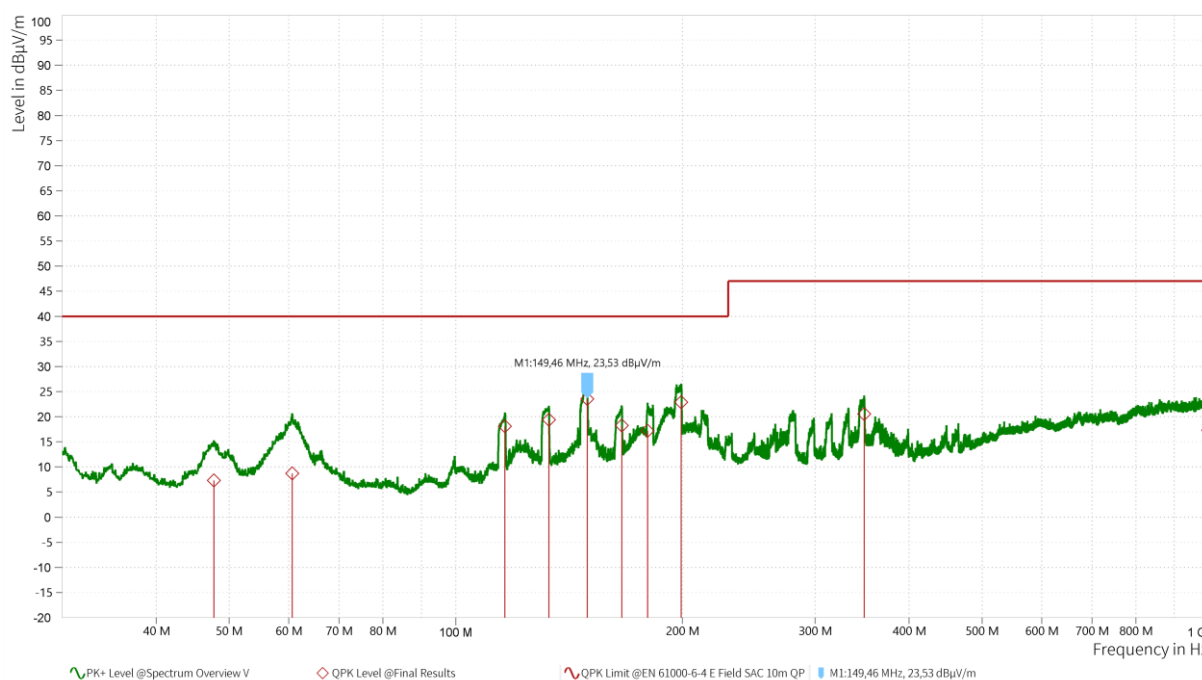

Rg	Frequency [MHz]	QPK Level [dBµV/m]	QPK Limit [dBµV/m]	QPK Margin [dB]	Correction [dB]	Polarization	Azimuth [deg]	Antenna Height [m]	Meas. BW [kHz]	Meas. Time [ms]	Time of Meas.	Source
1	47,730	7,34	40,00	32,66	-20,17	V	90	1	120,000	3 000,000	10:39:49	Critical Points
1	60,630	8,70	40,00	31,30	-18,46	V	90	2,5	120,000	3 000,000	10:39:28	Critical Points
1	116,220	18,10	40,00	21,90	-21,84	V	360	1	120,000	3 000,000	10:44:46	Critical Points
1	132,930	19,38	40,00	20,62	-21,42	V	0	1	120,000	3 000,000	10:39:03	Critical Points
1	149,460	23,53	40,00	16,47	-20,51	V	150	3,5	120,000	3 000,000	10:40:52	Critical Points
1	166,080	18,24	40,00	21,76	-21,26	V	120	1,5	120,000	3 000,000	10:40:05	Critical Points
1	179,790	17,22	40,00	22,78	-19,68	V	120	1	120,000	3 000,000	10:40:22	Critical Points


Rg	Frequency [MHz]	QPK Level [dB μ V/m]	QPK Limit [dB μ V/m]	QPK Margin [dB]	Correction [dB]	Polarization	Azimuth [deg]	Antenna Height [m]	Meas. BW [kHz]	Meas. Time [ms]	Time of Meas.	Source
1	199,230	22,87	40,00	17,13	-17,17	V	300	1	120,000	3 000,000	10:41:43	Critical Points
1	348,570	20,56	47,00	26,44	-20,03	V	330	1	120,000	3 000,000	10:42:07	Critical Points
1	998,160	17,32	47,00	29,68	-6,54	V	240	2,5	120,000	3 000,000	10:41:20	Critical Points

Rys. 8.3.1 Wyniki pomiaru poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości 30 MHz ÷ 1GHz, polaryzacja pionowa

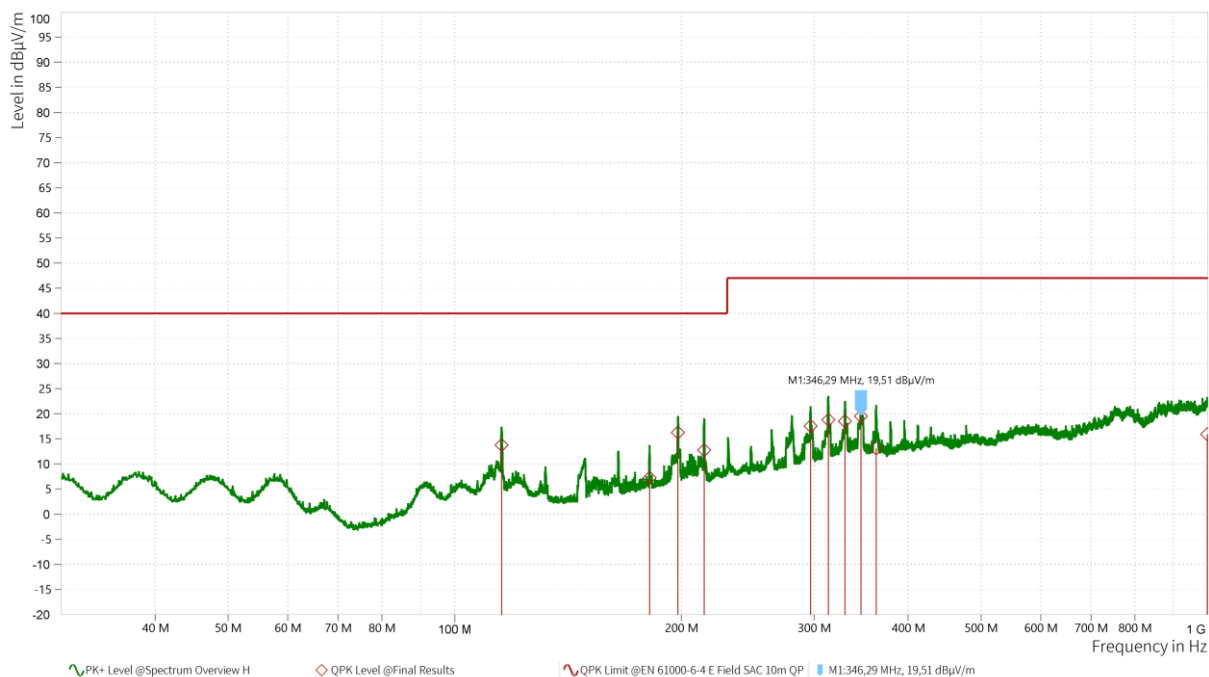


Rg	Frequency [MHz]	QPK Level [dB μ V/m]	QPK Limit [dB μ V/m]	QPK Margin [dB]	Correction [dB]	Polarization	Azimuth [deg]	Antenna Height [m]	Meas. BW [kHz]	Meas. Time [ms]	Time of Meas.	Source
1	115,350	13,78	40,00	26,22	-24,00	H	270	4	120,000	3 000,000	11:20:35	Critical Points
1	181,410	7,28	40,00	32,72	-25,05	H	90	4	120,000	3 000,000	11:18:21	Critical Points
1	197,880	16,23	40,00	23,77	-23,33	H	90	4	120,000	3 000,000	11:18:30	Critical Points
1	214,380	12,75	40,00	27,25	-23,58	H	90	4	120,000	3 000,000	11:18:35	Critical Points
1	296,820	17,55	47,00	29,45	-20,32	H	90	3	120,000	3 000,000	11:19:07	Critical Points
1	313,320	18,79	47,00	28,21	-19,54	H	90	3,5	120,000	3 000,000	11:18:48	Critical Points
1	329,790	18,50	47,00	28,50	-18,60	H	90	3	120,000	3 000,000	11:19:17	Critical Points
1	346,290	19,51	47,00	27,49	-18,53	H	90	2,5	120,000	3 000,000	11:19:30	Critical Points
1	362,850	13,13	47,00	33,87	-18,94	H	90	3,5	120,000	3 000,000	11:18:54	Critical Points
1	998,790	15,90	47,00	31,10	-7,88	H	150	1	120,000	3 000,000	11:20:01	Critical Points

Rys. 8.3.2 Wyniki pomiaru poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości 30 MHz ÷ 1GHz, polaryzacja pozioma

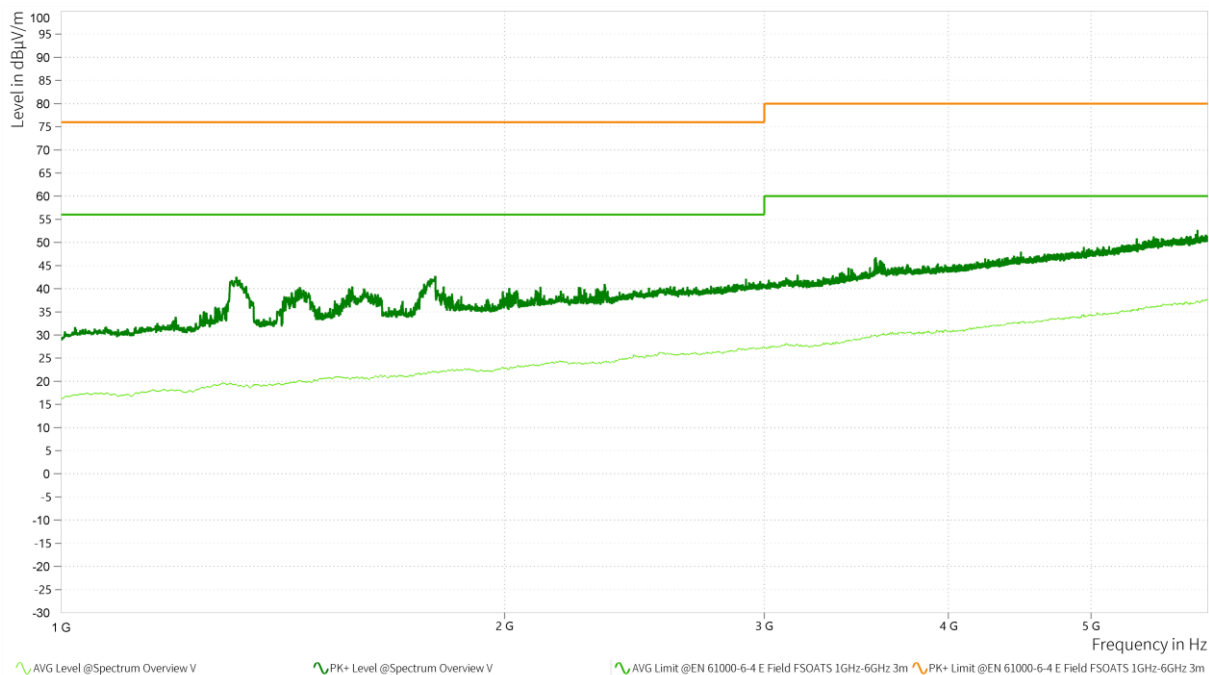

Rys. 8.3.3 Wyniki pomiaru poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości 1 GHz ÷ 6 GHz, polaryzacja pionowa

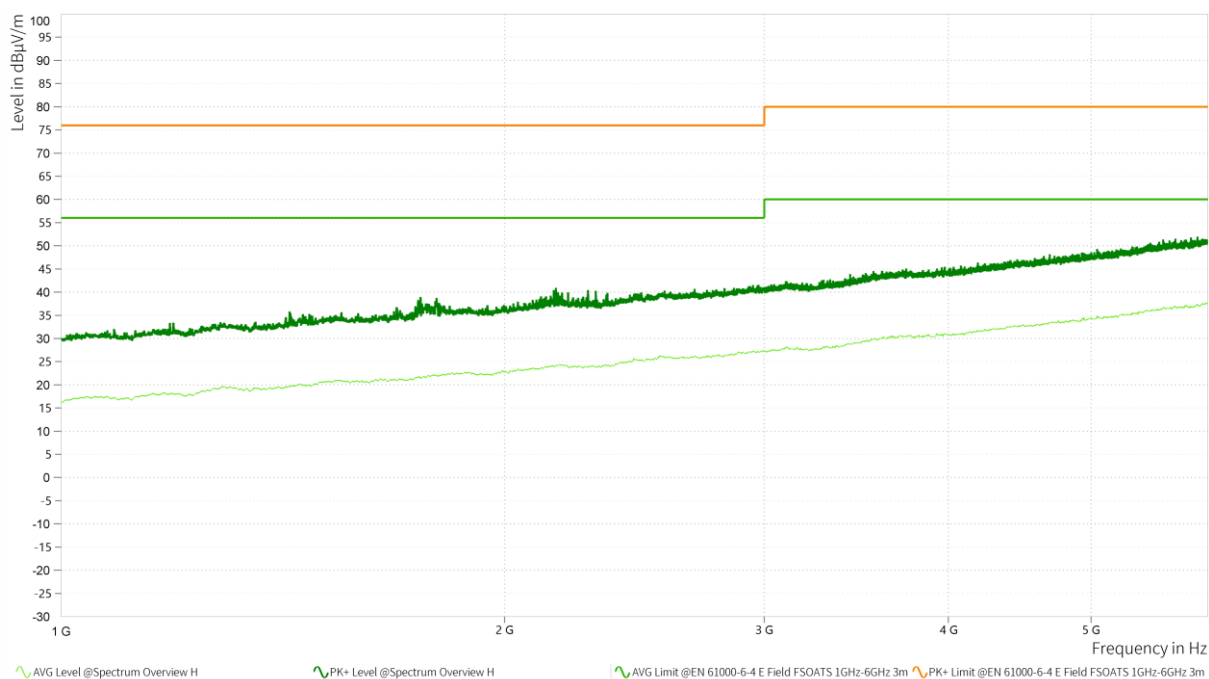

Rys. 8.3.4 Wyniki pomiaru poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości 1 GHz ÷ 6GHz, polaryzacja pozioma

Tab. 8.3.3 Szczegółowe wyniki badań

Lp.	Wynik badania	Uwagi
1.	<p>Pozytywny</p> <p>Spełnia wymagania*</p> <p>PN-EN 61000-6-4:2019-12</p>	<p>Metoda pomiaru wg:</p> <p>PN-EN 55016-2-3:2017-06</p> <p>PN-EN 55016-2-3:2017-06/A1:2020-01</p>
<p>*) normalne działanie w granicach wymagań technicznych oznacza, że (lub zgodnie z opisem w pkt. 7)</p>		

8.3.6. Stwierdzenie dotyczące niepewności pomiaru: Wg Tab. 8.3.4

W Tab. 8.3.4 podano wartości niepewności pomiarów, które stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Tab. 8.3.4 Szacowana niepewność pomiaru

Lp.	Rodzaj pomiaru	Szacowana niepewność pomiaru	
1.	Pomiar poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych	30 MHz - 200MHz	4,3 dB
		200MHz - 1GHz	4,5 dB
		1GHz - 6GHz	5,2dB

8.3.7. Warunki środowiskowe: Wg Tab. 8.3.5**Tab. 8.3.5 Warunki środowiskowe podczas badań**

Termin wykonania badań	Wilgotność względna [%]	Temperatura [°C]	Natężenie pola elektromagnetycznego [V/m]
10.10.2024	50,0	23,0	<1
11.10.2024	41,0	22,5	<1

8.3.8. Inne istotne informacje

-brak;

9. Informacje ogólne

-brak;

UWAGI:

- **Bez pisemnej zgody Laboratoriów Badawczych OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. świadectwo nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.**
- **Personel wykonujący badania jest niezależny od dostawcy, nie brał udziału w procesach związanych z projektowaniem, produkcją i sprzedażą badanego obiektu.**
- **Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do urządzenia: Generator Ozonu typu DAWID 4J gen. IV nr fabryczny DPL/10-10-2024/003.**

Autoryzował(a):

2025-03-19

KIEROWNIK
LABORATORIÓW BADAWCZYCH
Przemysław STENCEL.....
(imienna pieczęć, funkcja, data
wydania, podpis)

KONIEC ŚWIADECTWA Z BADAŃ