

Zapis z badania konstruktorskiego nr 2015-05-28_1229


Common Information

Nr wg rejestru zleceń ZL	3685
Rodzaj badania	EMS-C 0,15..80MHz
Zleciodawca	ECS Piotr Paruszewski ul. H. Kołłątaja 2, 63-520 Grabów
Data badania	2015-05-28
Obiekt badany (EUT)	Generator ozonu typ ZY-H 1159
Badanie wg planu badań	Nie - badanie konstruktorskie
Metoda badawcza	PN-EN61000-4-6:2014-04
Temperatura powietrza	(19-21) °C
Wilgotność powietrza	(45-51) %
Badanie wykonał	Tomasz Woźnica
Raport sprawdził	-
Opis badania	EUT włączone do pracy ciągłej z maksymalną intensywnością wytwarzania ozonu. EUT zasilono napięciem 230 V AC. W badaniu wykorzystano wyposażenie pomiarowe i badawcze (WPIB), wchodzące w skład systemu do badań w laboratorium, właściwego do podanego w niniejszym raporcie rodzaju badania.
Aparatura badawcza	

EMS Scan Template: TEST CDN [EMS Conducted]

Subrange	Step Width	Level	Modulation	Dwell Time
150kHz - 47MHz	1% LOG	3V	AM: 80,0%; 1,0kHz	1s
47MHz - 68MHz	1% LOG	3V	AM: 80,0%; 1,0kHz	1s
68MHz - 80MHz	1% LOG	3V	AM: 80,0%; 1,0kHz	1s

Imm Level

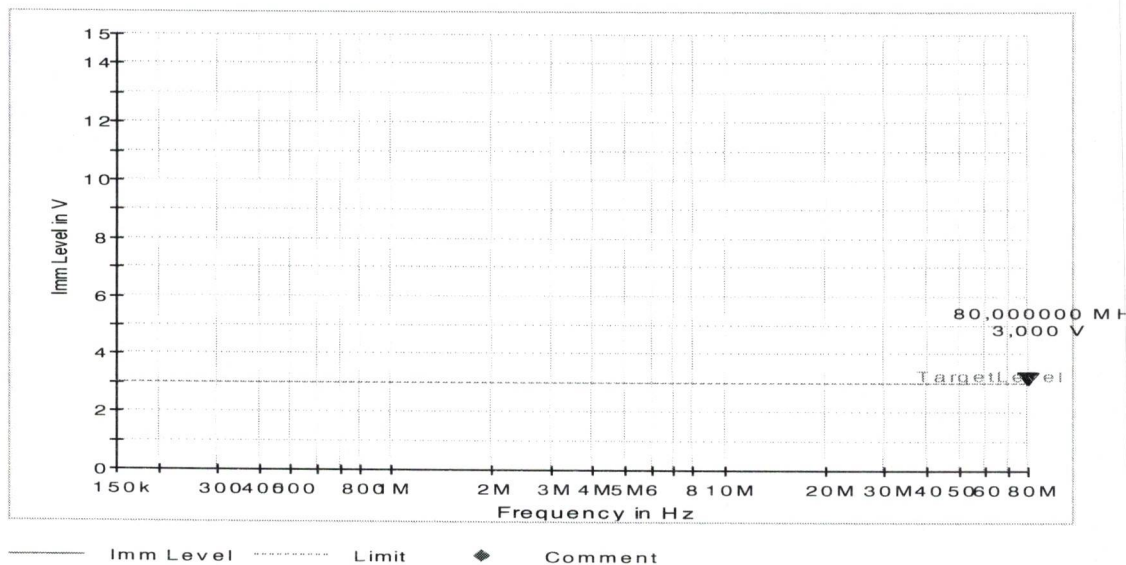

Test Result

Brak widocznego wpływu narażenia na EUT, napięcie na wyjściu generatora (28,0 + 29,8)kV (wg wskazania przyrządu pomiarowego klienta).

2015-06-24
(Date)

(Sign)

