


Zapis z badania konstruktorskiego nr 2015-05-28_1323

Date of test:	2015-05-28
Tester:	Tomasz Woźnica
Checked by:	-
Customer:	ECS Piotr Paruszewski ul. H. Kołłątaja 2, 63-520 Grabów
Standard used:	PN-EN 61000-4-4:2013-05
Application:	Power Supply AC
Temperature:	(21-23) °C
Humidity:	(47-53) %
EUT:	Generator ozonu ZY-H1159
EUT S/N:	bez oznaczenia
Description:	Urządzenie włączone do pracy ciągłej z maksymalną intensywnością wytwarzania ozonu

Test Procedure			
Pulse Name:	PN-EN 61000-4-4:2013-05		
Test generator:	UCS500N7	Software No.:	006050
		Serial No.:	V1025106803
Software:	iec.control	Version:	5.1.8.0

Test Setup			
V:	2000	V	
f:	5	kHz	
td:	15	ms	
tr:	300	ms	
Mode:	Asynchronous		
Polarity:	Alternate		
Coupling:	L+N+PE		
Test duration:	2	min	
Time between Tests:	10	s	

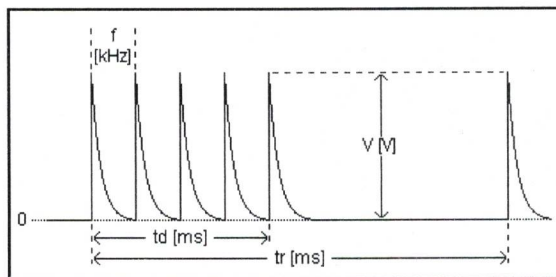

Test Result			
V:	±2000	V	f: 5 kHz
			td: 15 ms
			tr: 300 ms
Coupling:	L+N+PE		
Elapsed Test time:	4 min 20 s		
Result:	Brak widocznego wpływu narażenia na EUT, napięcie na wyjściu generatora (20,0 ± 22,0)kV (wg wskazania przyrządu pomiarowego klienta).		

2015-06-24

(Date)

(Sign)

