

Zapis z badania konstruktorskiego nr 2015-06-10_1120


Date of test:	2015-06-10
Tester:	Tomasz Woźnica
Checked by:	-
Customer:	ECS Piotr Paruszewski ul. H. Kołłątaja 2, 63-520 Grabów
Standard used:	PN-EN 61000-4-11:2007
Application:	Power Supply AC
Temperature:	(21-23) °C
Humidity:	(47-53) %
EUT:	Jonizator TP-24
EUT S/N:	bez oznaczenia
Description:	EUT testowano z włączonymi oboma blokami.

Test Procedure - A,B,C,D,E

Pulse Name:	PN-EN 61000-4-11:2007		
Test generator:	UCS500N7	Software No.:	006050
		Serial No.:	V1025106803
Software:	iec.control	Version:	5.1.8.0

Test Setup - A

V:	0	V
td:	10	ms
tr:	10	s
Angle:	0	°
Mode:	Synchronous	
Test Type:	Dips	
Events:	3	
Time between Tests:	10	s

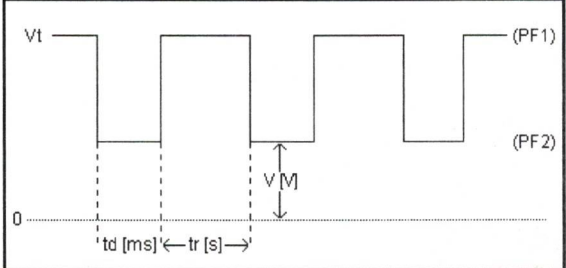


Test Result - A

Pulses:	3
Result:	Przygasanie lampek kontrolnych wyłączników, zanik dźwięku ulotu w czasie narażenia – po zakończeniu testu praca normalna.

Test Setup - B

V:	0	V
td:	20	ms
tr:	10	s
Angle:	0	°
Mode:	Synchronous	
Test Type:	Dips	
Events:	3	
Time between Tests:	10	s

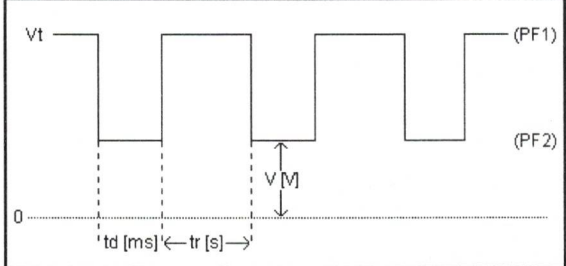


Test Result - B

Pulses:	3
Result:	Przygasanie lampek kontrolnych wyłączników, zanik dźwięku ulotu w czasie narażenia – po zakończeniu testu praca normalna.


Zapis z badania konstruktorskiego nr 2015-06-10_1120

Test Setup - C		
V:	92	V
td:	200	ms
tr:	10	s
Angle:	0	°
Mode:	Synchronous	
Test Type:	Dips	
Events:	3	
Time between Tests:	10	s

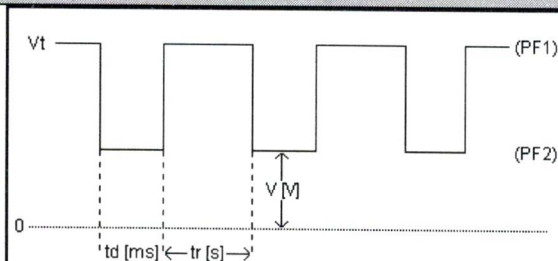


Test Result - C	
Pulses:	3
Result:	Przygasanie lampek kontrolnych wyłączników, zanik dźwięku ulotu w czasie narażenia – po zakończeniu testu praca normalna.

Test Setup - D		
V:	161	V
td:	500	ms
tr:	10	s
Angle:	0	°
Mode:	Synchronous	
Test Type:	Dips	
Events:	3	
Time between Tests:	10	s

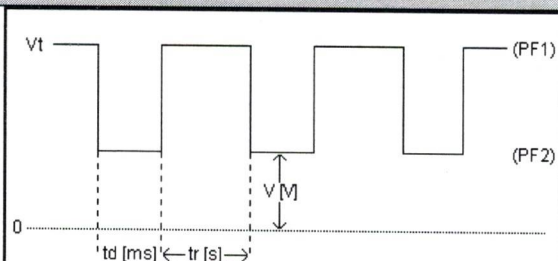

Test Result - D	
Pulses:	3
Result:	Przygasanie lampek kontrolnych wyłączników, zanik dźwięku ulotu w czasie narażenia – po zakończeniu testu praca normalna.

Test Setup - E		
V:	0	V
td:	5000	ms
tr:	10	s
Mode:	Asynchronous	
Test Type:	Dips	
Events:	3	
Time between Tests:	10	s

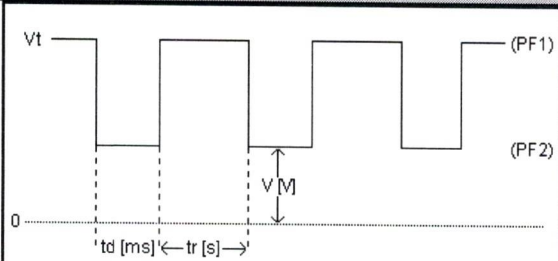

Test Result - E	
Pulses:	3
Result:	Samoczynny powrót do normalnej pracy po ustaniu narażenia - dźwięk ulotu elektrycznego słyszalny po zakończeniu testu

(Date)

(Sign)

